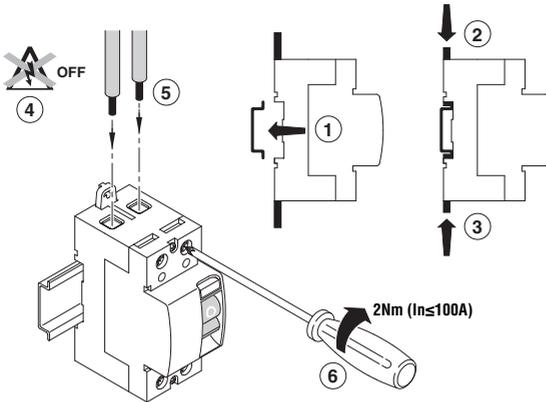


SD - INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO

SD-RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER – SD-INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL PUR – SD-INTERRUPTOR DIFERENCIAL PURO – SD-FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER – SD-INTERRUPTOR DIFERENCIAL PURO – SD-漏电断路器 (RCCB) SD-漏电断路器 (RCCB)

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALLATION - INSTALAÇÃO - 安装

L'interruttore differenziale deve essere installato da un tecnico qualificato.

The RCCB must be installed by qualified technician.

Le interrupteur différentiel doit être installé par un technicien qualifié.

El interruptor diferencial debe ser instalado por un técnico cualificado.

Installation nur durch Fachkräfte.

O interruptor diferencial deve ser instalado por um técnico qualificado.

必须由有资质的合格技术人员安装RCCB

Prima di collegare il prodotto accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di alimentazione elettrica.

Check that RCCB data are suitable to the system data before the installation.

Avant de brancher le produit, vérifiez que les données sur la plaque correspondent bien à celles du réseau de secteur.



Antes de conectar el producto asegúrese de que los datos de la placa correspondan con los de la red de alimentación eléctrica.

Vor Einbau des Fehlerstrom-Schutzschalters die Anschlussdaten überprüfen.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que os dados da placa correspondam aos da rede de alimentação elétrica.

安装前请检查RCCB数据与系统数据是否匹配

			
2P / 4P(4mod.) ≤ 100A	35mm ²	35mm ²	12mm
4P (3mod) ≤ 40A	35mm ²	25mm ²	12mm



Il cablaggio deve essere effettuato come indicato dallo schema riportato sul dispositivo.

The RCCB wiring must be like the diagram printed on the lateral device side.

Le câblage doit être effectué suivant les indications du schéma reproduit sur le dispositif.


El cableado debe ser efectuado como se señala en el esquema indicado en el dispositivo.

Der Anschluß des Fehlerstrom-Schutzschalters muss dem seitlich angebrachtem Schaltbild entsprechen.


A cablagem deve ser efectuada conforme indicado no diagrama contido no dispositivo.

必须按照印在设备侧面的示意图为RCCB布线

CABLAGGIO CON PETTINE - WIRING WITH BUSBAR - CÂBLAGE À PEIGNES - CONEXIONADO CON RAÍLES - VERDRAHTUNG MIT KAMMSCHIENE - CABLAGEM COM PENTE - 与母排拼接接线

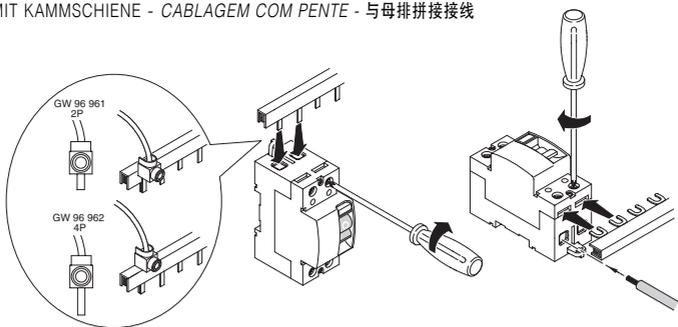

TEST PERIODICO DEL DIFFERENZIALE - REGULAR TESTING OF THE RCCB - TEST PÉRIODIQUE DU INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL - TEST PERIÓDICO DEL DIFERENCIAL - REGELMÄSSIGER FEHLERSTROMTEST - TESTE PERIÓDICO DO DIFERENCIAL - RCCB常规测试

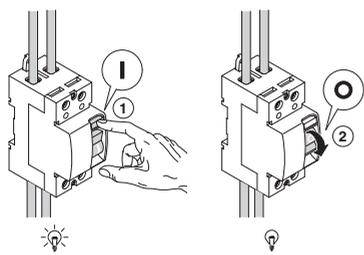

N.B. In assenza di specifici regolamenti nazionali il test deve essere effettuato mensilmente. Se l'interruttore differenziale non interviene chiamare un tecnico per la verifica dell'apparecchio.

N.B. If there are no specific national regulations indicating otherwise, the test must be carried out once a month. Call a technician to check the device if the RCCB does not trip.

N.B. En l'absence de règlements nationaux spécifiques, le test devra être effectué tous les mois. Si le levier ne se déclenche pas, appeler un technicien pour faire vérifier l'appareil.

N.B. A falta de reglamentos nacionales específicos, la prueba se debe efectuar mensualmente. Si el interruptor diferencial no interviene contacte un técnico para verificar el dispositivo.

Hinweis: In Ermangelung spezifischer nationaler Bestimmungen muss der Test monatlich durchgeführt werden. Bei Nichtauslösung muss eine Elektrofachkraft die Gerätefunktion überprüfen.

Obs.: Na ausência de regulamentos específicos nacionais o teste deve ser realizado mensalmente. Se o interruptor diferencial não intervier chama um técnico para controlar o aparelho

注意：必须每月进行一次测试，除非所在国有特殊规定。如果RCCB不跳闸，请联系技术人员检查设备

PROTEZIONE SOVRACORRENTI - OVERCURRENT PROTECTION - PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTES - KURZSCHUSSCHUTZ - PROTECÇÕES CONTRA SOBRECARGA DE CORRENTE - 过电流保护

	gl											
	2P (gL 63A)	4P (3Mod) (gL 63A)	4P (gL 80A)	4P (gL 80A)	MTC45	MTC60	MT60	MT100	MT250	MTHP160	MTHP250	
I_{Δn}	25A	4P (3Mod) (gL 63A)	4P (gL 80A)	4P (gL 80A)	In≤25A	In≤25A	In≤25A	In≤25A	In≤25A		In≤25A	
	40A	4P (3Mod) (gL 63A)	4P (gL 80A)	4P (gL 80A)	In≤32A	In≤32A	In≤40A	In≤40A	In≤40A		In≤40A	
	63A	2P (gL 63A)		4P (gL 80A)			In≤63A	In≤63A	In≤63A	In≤63A	In≤63A	
	80A	2P (gL 80A)		4P (gL 80A)						In≤80A		
	100A	2P (gL 100A)		4P (gL 100A)						In≤100A		

Observare le disposizioni locali relative allo smaltimento del materiale d'imballaggio e dell'interruttore - Observe local regulation about packaging and RCCB disposal - Observer les dispositions locales sur l'élimination du matériel d'emballage et de l'interrupteur - Observar las disposiciones locales relativas a la eliminación del material de embalaje y del interruptor - Beachten Sie bitte die länderspezifischen Bestimmungen zur Beseitigung der Verpackung und der Geräte - Respeite as disposições locais relativas a eliminação do material de embalagem e do interruptor - 对于RCCB的包装和弃置，请遵守当地法规

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Direttiva Europea 2004/108/CE e dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to article 9 paragraph 2 of the European Directive 2004/108/EC and to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

	<p>+39 035 946 111 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00 lunedì - venerdì - monday - friday</p>	<p>+39 035 946 260</p>	<p>sat@gewiss.com www.gewiss.com</p>
--	---	-------------------------------	--